



Утвержден
АВЛГ.411152.023 ПС-ЛУ
Версия 05.2020

СЧЕТЧИК ВАТТ-ЧАСОВ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭЛЕКТРОННЫЙ
«МЕРКУРИЙ 201», «MERCURY 201»
ПАСПОРТ
АВЛГ.411152.023 ПС

1 Основные сведения

Счетчик изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-2002, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, технических условий АВЛГ.411152.023 ТУ.

Счетчик изготавливается в ООО «НПК «ИНКОТЕКС» или в ООО «НПФ «МОССАР», по заказу и технической документации ООО «НПК «ИНКОТЕКС», код изготовителя указан в особых отметках паспорта и на упаковке счетчика.

Счетчик сертифицирован и зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений Российской Федерации под № 24411-12 для ООО «НПК «ИНКОТЕКС», под № 24411-18 для ООО «НПФ МОССАР».

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.011.А № 47194 для ООО «НПК «ИНКОТЕКС», RU.C.34.011.А № 69482 для ООО «НПФ МОССАР».

Счетчик сертифицирован и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 13 2451 17.

Счетчик может эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии.

Счетчик предназначен для измерения и учета электрической активной энергии переменного тока частотой 50 Гц в двухпроводных сетях.

Счетчик предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений, а также может быть использован в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке). Степень защиты счетчика от воздействия пыли и воды IP51.

Счетчик обеспечивает регистрацию и хранение значений потребляемой электроэнергии по одному тарифу с момента ввода счетчика в эксплуатацию.

Суммирующее устройство счетчиков дает показания непосредственно в кВт·ч.

Для ЖКИ количество десятичных разрядов – восемь, из них первые шесть индицируют целое значение электроэнергии в кВт·ч, а два после запятой, индицируют значение электроэнергии в десятых и сотых долях кВт·ч.

Для УО количество барабанов – шесть, из них первые пять индицируют целое значение электроэнергии в кВт·ч, а шестой индицирует значение электроэнергии в десятых долях кВт·ч.

Счетчик с PLC-модемом передает информацию о потребленной энергии нарастающим итогом с момента ввода счетчика в эксплуатацию.

Модификации счетчика, на которые распространяется данный паспорт, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Модификации счетчика

Модификация счетчика	Постоянная счетчика, имп./кВт·ч	Базовый (максимальный) ток, А	Тип индикатора	Дополнительная функция
Меркурий 201.1	6400	5 (60)	УО	
Меркурий 201.2	6400	5 (60)	ЖКИ	
Меркурий 201.22	6400	5 (60)	ЖКИ	PLC
Меркурий 201.3	6400	10 (80)	УО	
Меркурий 201.4	6400	10 (80)	ЖКИ	
Меркурий 201.42	6400	10 (80)	ЖКИ	PLC
Меркурий 201.5	3200	5 (60)	УО	
Меркурий 201.6	3200	10 (80)	УО	
Меркурий 201.7	3200	5 (60)	УО	
Меркурий 201.8	5000	5 (80)	ЖКИ	
Меркурий 201.82	5000	5 (80)	ЖКИ	PLC
Меркурий 201.9	3200	10 (80)	УО	

Примечания

1 УО – устройство отсчетное электромеханическое
 2 ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
 3 PLC – модем для передачи информации по силовой сети
 4 Модификации счетчика, доступные для выбора и заказа, размещены в прайс-листе на сайте предприятия-изготовителя

2 Основные технические данные

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики счетчика

Параметр	Значение
Класс точности	1 или 2 по ГОСТ 31819.21
Номинальное напряжение (Uном), В	230
Установленный рабочий диапазон напряжения, В	от 0,9 до 1,1 Uном
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В	от 0,8 до 1,15 Uном
Предельный рабочий диапазон напряжения, В	от 0,0 до 1,15 Uном
Базовый (максимальный) ток, по таблице 1.1, А	5 (60), 5 (80), 10 (80)
Номинальная частота сети, Гц	50
Стартовый ток (чувствительность) при измерении активной энергии, мА:	
– для счетчиков «Меркурий 201.7» – «Меркурий 201.82»	10
– для остальных счетчиков с базовым током 5 А и «Меркурий 201.9»	20
– для остальных счетчиков с базовым током 10 А	40
Активная (полная) мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт (В·А), не более	2 (10)
Дополнительная потребляемая активная (полная) мощность для счетчика с PLC-модемом, Вт (В·А), не более	3,5 (25)
Полная мощность, потребляемая цепью тока, В·А, не более	0,1
Средняя наработка на отказ, ч	220 000
Средний срок службы, лет	30
Масса, кг, не более	0,34
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм, не более:	
– для счетчиков «Меркурий 201.1» – «Меркурий 201.6»	105×105×64
– для счетчиков «Меркурий 201.7» – «Меркурий 201.9»	77×91×66

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика соответствуют классу точности 1 или 2 согласно ГОСТ 31819.21-2012.

Счетчики «Меркурий 201.1» – «Меркурий 201.6» имеют электрический импульсный испытательный выход. Счетчики «Меркурий 201.7» – «Меркурий 201.9» имеют оптический импульсный испытательный выход.

Электрический импульсный выход имеет два состояния, отличающиеся сопротивлением выходной цепи:

- в состоянии «замкнуто» – не более 200 Ом;
- в состоянии «разомкнуто» – не менее 50 кОм.

Предельно допустимое значение тока, которое выдерживает выходная цепь электрического импульсного выхода в состоянии «замкнуто» – не менее 30 мА.

Предельно допустимое значение напряжения, которое выдерживает выходная цепь в состоянии «разомкнуто» – не менее 24 В.

Механические, электрические и оптические характеристики оптического импульсного испытательного выхода соответствуют требованиям п. 5.11 ГОСТ 31818.11.

Счетчик начинает нормально функционировать не позднее чем через 5 с после приложения номинального напряжения.

3 Условия эксплуатации и хранения

Условия эксплуатации счетчика:

- установленный и предельный рабочий диапазон от минус 40 до плюс 55 °С для счетчиков «Меркурий 201.1» – «Меркурий 201.6»;
- установленный и предельный рабочий диапазон от минус 45 до плюс 70 °С для счетчиков «Меркурий 201.7» – «Меркурий 201.9»;

Условия транспортирования счетчика в транспортной таре предприятия-изготовителя должны соответствовать ГОСТ 22261-94 группа 4 с дополнениями:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °С.

Счетчик должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 группа 4:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С;
- относительной влажности воздуха 95 % при температуре 30 °С.

Примечание – При температуре от минус 40 до минус 20 °С допускается частичная потеря работоспособности ЖКИ с последующим восстановлением при прогреве.

4 Требования безопасности

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счетчик.

К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

Все работы, связанные с монтажом счетчика, должны производиться при отключенной сети.

При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Счетчик соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-2012 класс защиты II.

При монтаже счетчика на месте эксплуатации диаметр подключаемых к счетчику проводов должен выбираться в зависимости от величины максимального тока нагрузки в соответствии с правилами устройства электроустановок.

ВНИМАНИЕ: СЛАБАЯ ЗАТЯЖКА ВИНТОВ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА СЧЕТЧИКА ИЗ СТРОЯ И ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА.

5 Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол.
В соответствии с КД на модификацию	Счетчик в потребительской таре	1
АВЛГ.411152.023 ПС	Паспорт	1

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, АВЛГ.411152.023 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

Приобретение счетчика означает согласие лица или организации, приобретающей счетчик, с условиями эксплуатации и условиями предоставления гарантии.

Гарантийный срок хранения – 6 мес со дня изготовления счетчика. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, независимо от того, введен счетчик в эксплуатацию или нет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 мес со дня ввода счетчика в эксплуатацию, но не более 42 мес со дня изготовления счетчика.

Гарантии предприятия-изготовителя ограничены только дефектами радиоэлементов, материалов, сборки и иными дефектами производственного характера и не распространяются на следующие случаи:

- наличие внешних повреждений, возникших не по вине изготовителя;
- нарушение, отсутствие или замена пломб счетчика;
- нарушение требований безопасности п. 4;
- естественное старение и/или разрушение составных частей счетчика в результате нормального использования и воздействия окружающей среды;
- ущерб, причиненный в результате искусственного изменения данных в счетчике;
- ущерб, причиненный в результате ремонта, выполненного лицами и/или организациями, не имеющими официального разрешения на проведение ремонта от предприятия-изготовителя;
- расходы, связанные с монтажом/демонтажом, техническим обслуживанием, транспортировкой, потерей времени, оплатой штрафов, и иные материальные и нематериальные потери, связанные с невозможностью эксплуатации неисправного счетчика (в том числе и при наступлении гарантийного случая).

При обнаружении неисправности счетчик должен быть отправлен в ремонт на предприятие-изготовитель.

Адрес предприятия-изготовителя указан в гарантийном талоне (см. приложение Б).

7 Сведения о движении счетчика при эксплуатации

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

8 Сведения об утилизации

Утилизации подлежит счетчик, выработавший ресурс и непригодный для дальнейшей эксплуатации (сгоревший, разбитый, значительно увлажненный и т. п.).

После передачи на утилизацию и разборки счетчика, детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей.

Свинцовые пломбы подлежат сдаче в соответствующие пункты приема.

Остальные компоненты счетчика являются неопасными отходами класса V, не содержат веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.

Детали корпуса счетчика сделаны из ABS-пластика и поликарбоната и допускают вторичную переработку.

Электронные компоненты, извлеченные из счетчика, дальнейшему использованию не подлежат.

Счетчик не содержит драгметаллов.

9 Проверка счетчика

Счетчик при выпуске из производства подвергается первичной поверке органами государственной метрологической службы или юридическими лицами, аккредитованными на право поверки. Проверка счетчика осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.584-2004. Для республики Беларусь поверка производится согласно требованиям СТБ 8033-2009 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Статические счетчики электрической энергии переменного тока. Методика поверки».

Межпроверочный интервал – 16 лет.

Для Республики Беларусь межпроверочный интервал для СЗМ – 96 мес., вне СЗМ (рекомендуемый) – 96 мес.


Межпроверочный интервал для экспортируемых счетчиков устанавливается согласно действующему законодательству страны импортера, но не более 16 лет.

В процессе эксплуатации счетчик подвергается периодической и внеочередной поверке. После ремонта счетчик подлежит обязательной поверке.

Результаты периодических и внеочередных поверок заносятся в таблицу.

Дата поверки	Подпись и клеймо поверителя	Срок очередной поверки	Примечание

10 Схема подключения счетчика

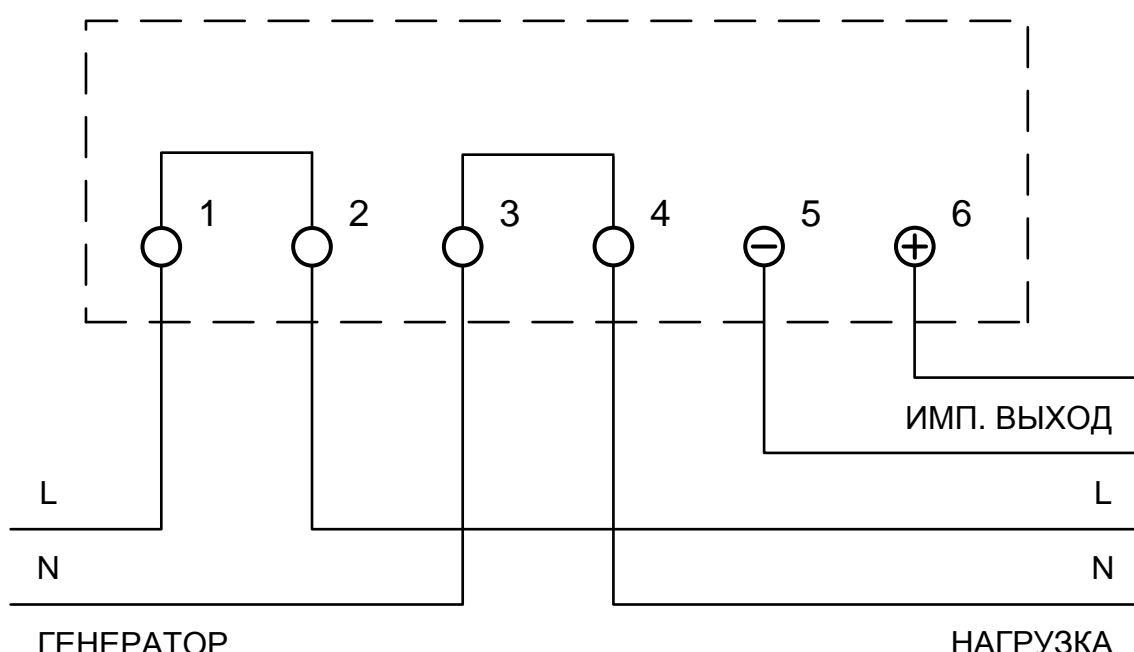

В счетчиках «Меркурий 201.7» – «Меркурий 201.9» электрический импульсный выход (контакты 5 и 6) отсутствует.

11 Особые отметки

Код изготовителя:

Свидетельство о приемке

Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, технических условий АВЛГ.411152.023 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Свидетельство о поверке

Счетчик поверен и признан годным для эксплуатации.

Дата
первичной
проверки

Печать
поверителя

М.П.

Подпись
поверителя


Свидетельство об упаковывании

Счетчик упакован в соответствии с требованиями технических условий АВЛГ.411152.023 ТУ и конструкторской документации.


Дата упаковки

М.П.

Приложение А
(Справочное)
Габаритный чертеж счетчика

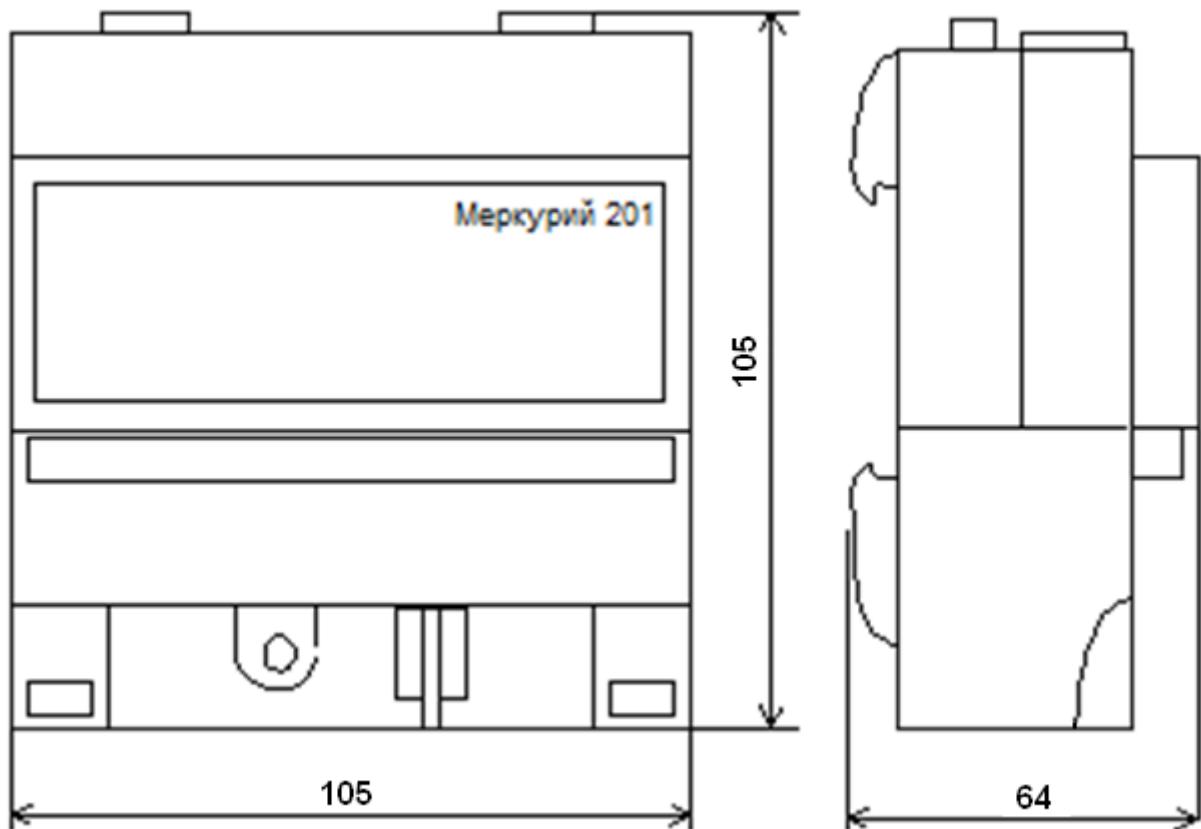

**Рисунок А.1 – Габаритный чертеж счетчиков
«Меркурий 201.1» – «Меркурий 201.6»**

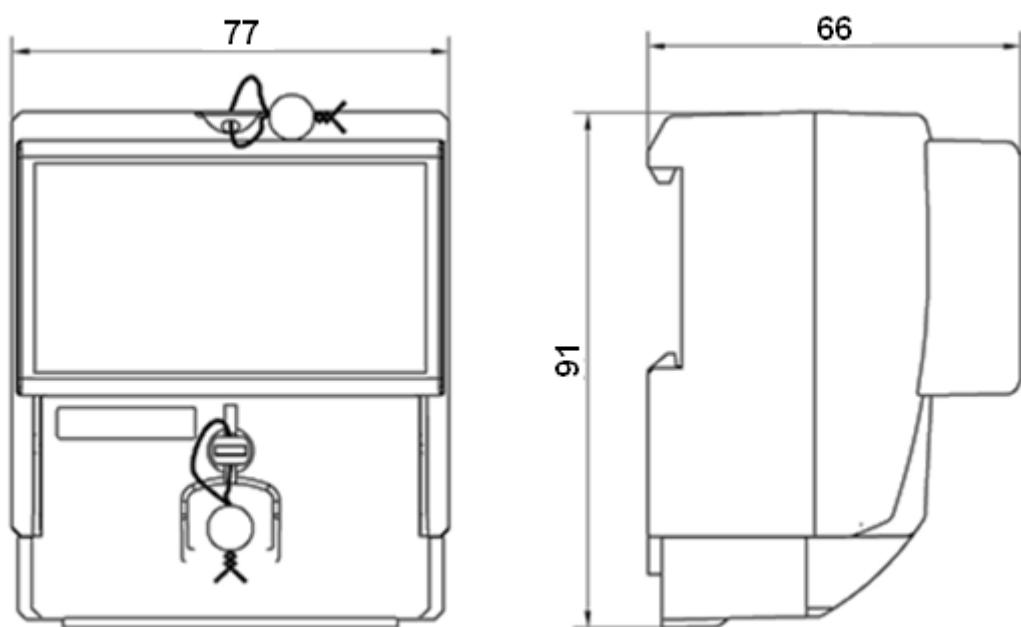

**Рисунок А.2 – Габаритный чертеж счетчиков
«Меркурий 201.7» – «Меркурий 201.9»**

Приложение Б
(Обязательное)
Гарантийный талон
на ремонт (замену) счетчика

Приобретен:

заполняется реализацией организацией

Введен в эксплуатацию:

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием:

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Подпись руководителя ремонтного предприятия:

М.П.

Адрес владельца счетчика (учреждения или лица):

Высыпается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя счетчика.

Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПК «ИНКОТЕКС» (код А):

Россия, г. Москва, 105484, 16-ая Парковая ул., д.26, корп.2,

ООО «НПК «ИНКОТЕКС», <http://www.incotexcom.ru>.

Сервисный центр: +7 (495) 902-54-55, service@incotex.ru.

Отдел продаж: +7 (495) 780-77-42, sale@incotex.ru.

Тех. поддержка: +7 (831) 466-63-55, +7 (831) 466-89-48, mail@incotexcom.ru.

Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПФ «МОССАР» (код В):

Россия, г. Маркс, 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 111.

Телефон/факс: +7 (8456) 75-54-39

Отдел продаж: +7 (8452) 77-27-87